



河师大附中二连双层床4500mm*900mm*1800mm

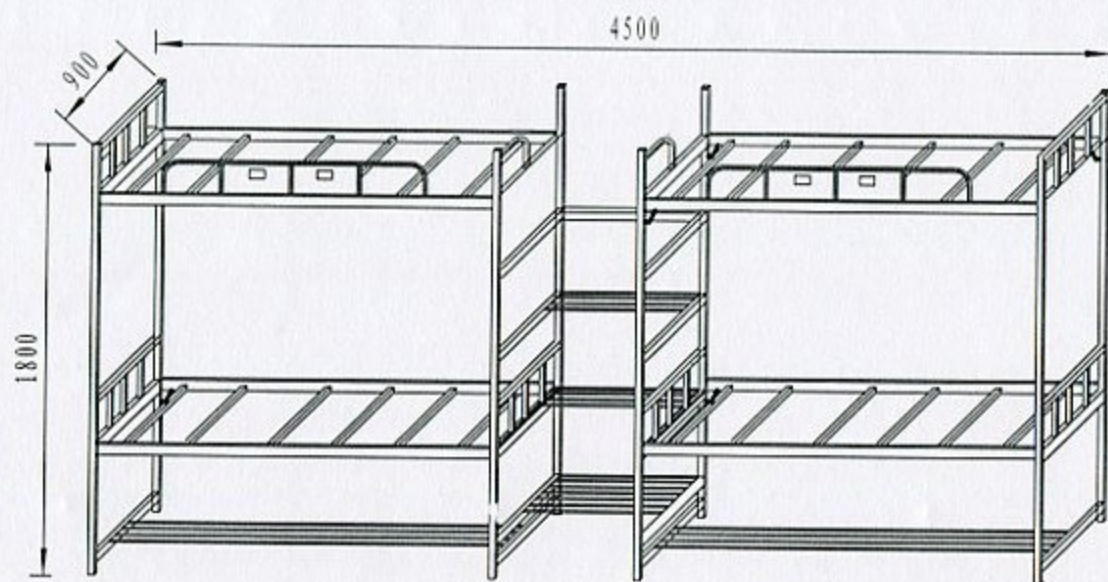


1. 两连铁床规格: 长4500mm*宽900mm*高1800mm
2. 床头40*40mm方管, 壁厚1.5mm, 横撑25*25mm方管, 壁厚1.5mm。
3. 床帮30*50mm矩形管, 壁厚1.5mm, 床撑30*30mm方管, 壁厚1.5mm, 六根均分, 鞋架采用20*20mm方管, 壁厚1.5mm, 宽400mm, 护栏25*25mm方管, 壁厚1.5mm, 高260mm, 长1300mm, 3根竖撑均分。中间两格用冷轧钢板封住, 钢板上冲标识卡。
4. 中床头上拉手用 $\phi 25$ mm圆管, 壁厚1.5mm, 设在中间梯子两边上角, 与床头上平焊接, 深300mm。
5. 床梯宽500mm, 共分4个台阶, 拉撑25*25mm方管, 壁厚1.5mm, 焊在中床头上, 第1.2.3.台阶踏板1.8mm厚, 150mm宽防滑板, 两边下折15mm加强边。第4台阶踏板1.8mm厚, 330mm宽防滑板, 两边下折15mm加强边, 离地1400mm高。踏板后面加20*20mm方管, 壁厚1.5mm, 每根间隔100mm, 放行李用。
6. 床板材料为高频热压多层板, 规格: 长1910mm*宽835mm*厚15mm。
7. 钢制制作要求: 钢制部件所用管材必须符合国家标准, 必须经去油、除锈磷化处理, 表面静电喷涂。床头与床帮采用螺丝连接。管件焊接采用二氧化碳保护焊, 焊接部位要平整、光滑、无烧穿、无焊渣、无虚焊, 钢制部件喷漆部位无漏喷、起泡、剥落、桔皮、流挂等现象。床头钢管要求四角落地加脚套, 亚光白色。

河师大附中一连双层床2500mm*900mm*800mm

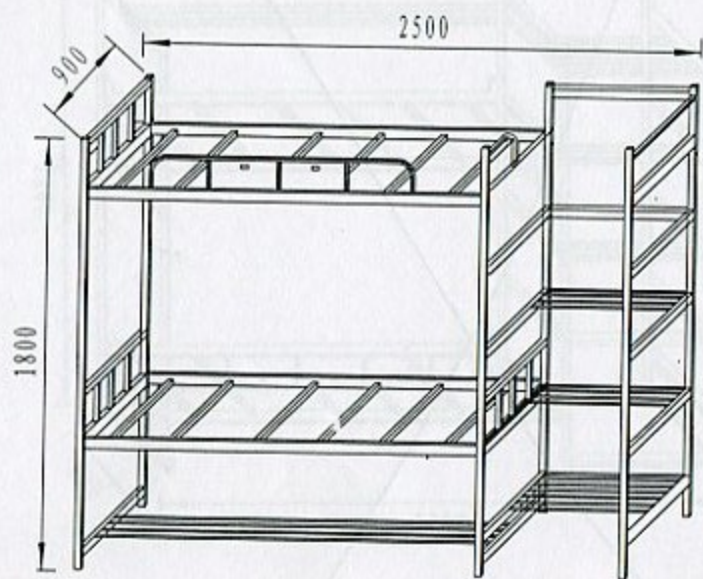

1. 一连铁床规格：长2500mm*宽900mm*高1800mm
2. 床头40*40mm方管，壁厚1.5mm，横撑25*25mm方管，壁厚1.5mm。
3. 床帮30*50mm矩形管，壁厚1.5mm，床撑30*30mm方管，壁厚1.5mm，六根均分。鞋架采用20*20mm方管，壁厚1.5mm，宽400mm。护栏25*25mm方管，壁厚1.5mm，高260mm，长1300mm。3根竖撑均分。中间两格用冷轧钢板封住，钢板上冲标识卡。
4. 中床头上拉手用 $\phi 25$ mm圆管，壁厚1.5mm，设在中间梯子两边上角，与床头上平焊接，深300mm。
5. 床梯宽500mm，共分4个台阶，拉撑25*25mm方管，壁厚1.5mm，焊在中床头上，第1.2.3.台阶踏板1.8mm厚，150mm宽防滑板，两边下折15mm加强边。第4台阶踏板1.8mm厚，330mm宽防滑板，两边下折15mm加强边，离地1400mm高。踏板后面加20*20mm方管，壁厚1.5mm，每根间隔100mm，放行李用。
6. 床板材料为高频热压多层板，规格：长1910mm*宽835mm*厚15mm。
7. 钢制制作要求：钢制部件所用管材必须符合国家标准，必须经去油、除锈磷化处理，表面静电喷涂。床头与床帮采用螺丝连接。管件焊接采用二氧化碳保护焊，焊接部位要平整、光滑、无烧穿、无焊渣、无虚焊，钢制部件注塑部位无漏喷、起泡、剥落、桔皮、流挂等现象。床头钢管要求四角落地加脚套。亚光白色。

单人床 2000mm*1200mm*810mm

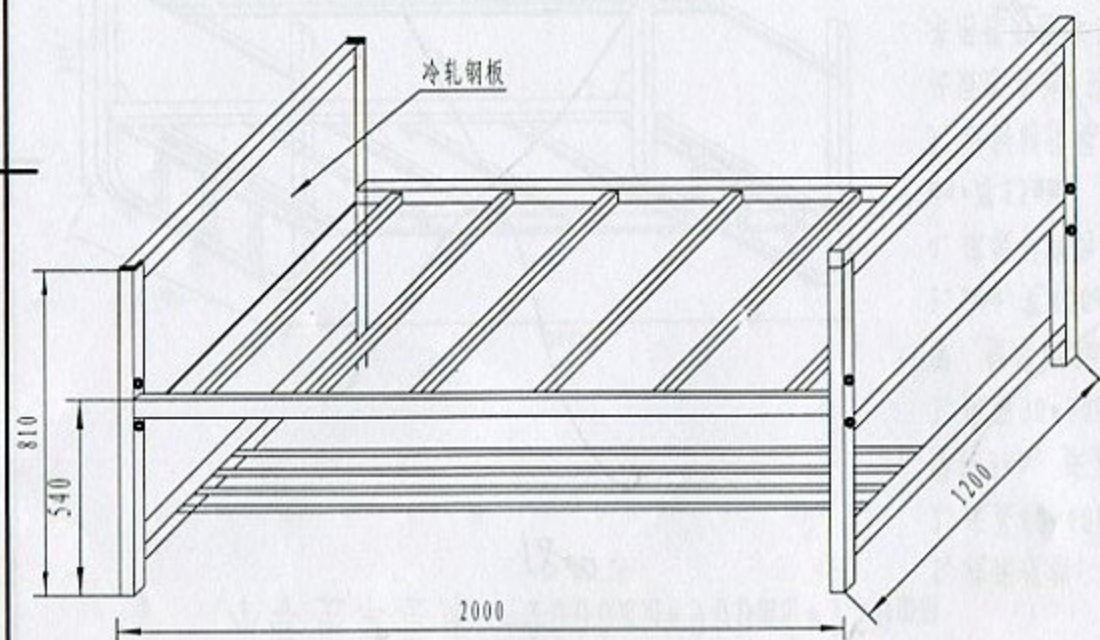

1. 铁床规格; 长2000mm*宽1200mm*高810mm
2. 床头40*40mm方管 壁厚1.5mm, 横撑25*25mm方管 壁厚1.5mm。冷轧钢板两边封
3. 床帮30*50mm矩形管 壁厚1.5mm, 床撑30*30mm方管 壁厚1.5mm, 六根均分。鞋架采用20*20mm方管 壁厚1.5mm, 宽400mm。
4. 床板材料为高频热压多层板, 规格; 长1910mm*宽1135mm*厚15mm。
5. 钢制制作要求: 钢制部件所用管材必须符合国家标准, 必须经去油、除锈磷化处理, 表面静电喷涂。床头与床帮采用螺丝连接。管件焊接采用一氧化碳保护焊, 焊接部位要平整、光滑 无烧穿、无焊渣、无虚焊, 钢制部件喷漆部位无漏喷 起泡、剥落、桔皮、流挂等现象。床头钢管要求四角落地加脚套。亚光白色。